


Elektrifizierte Kandelaber die Anforderungen an die Norm DIN 13201 **wird nicht erfüllt**

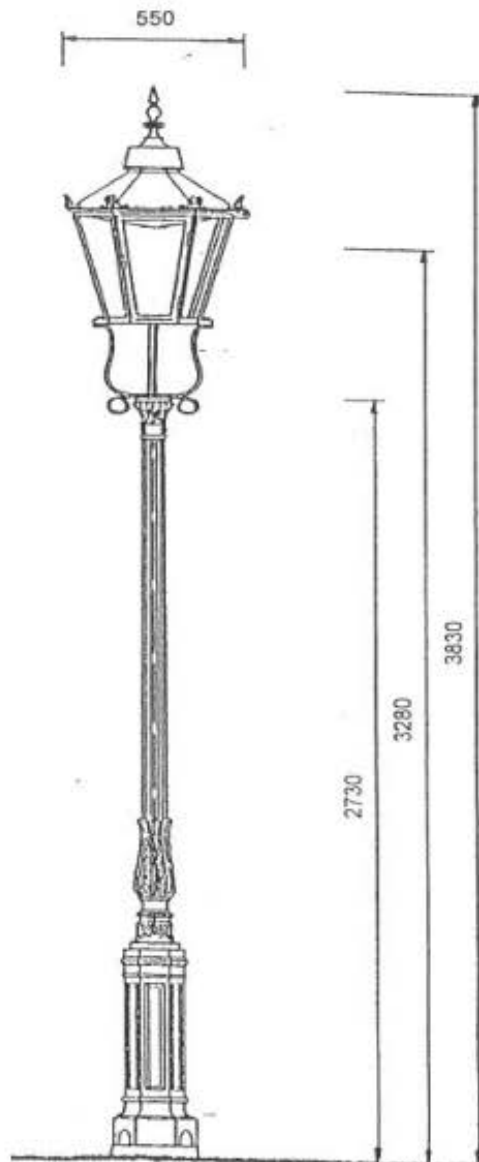

Bei Verwendung des LiteEngine Modul mit dem Kandelaber werden folgende Mastabstände erzielt:

	Fahrbahn- breite 10,5 m	Fahrbahn- breite 6,5 m
Mastabstände	25 m / 12,5 m	25 m / 12,5 m
Anzahl Leuchten im Baugebiet inklusive Kreisverkehr und Fußgängerüberweg	51 Stück	